



AQUATEST a.s.
AQUATEST - zkušební laborato e
Laborato e Praha
Geologická 988/4, Hlubo epy, 152 00 Praha 5
Ved. laborato í - tel.: 234 607 180
P íjem vzork - tel.: 234 607 422
Výdej výsledk - tel.: 234 607 321

Zkušební laborato . 1243 akreditovaná IA podle SN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH . 6183/18

List . 1/2

Objednatel: AQUATEST a.s. Olomouc
Odp. osoba: Dvorš áková, Mgr.
Název zakázky: Domašov nad Byst ící - odb r a analýzy vod
íslo akce: 804180013097
Lokalita: Domašov nad Byst ící
Odebral: Dvorš áková, Mgr.
Vzorek: Lesní studánka
Laboratorní íslo: 13851/18
Hloubka (m): neuvedeno
Materiál: voda pitná

AQUATEST a.s. Olomouc
Legioná ská 10
Olomouc
779 00

Datum odb ru: 11.09.18
Datum p íjmu: 12.09.18
Datum analýzy: 12.09.18 - 18.09.18

Limity podle: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví R . 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody (v platném zn ní - v etn vyhlášky . 70/2018 Sb.)
- mikrobiologický

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laborato e reprodukován jinak než celý.

Laborato odpovídá za výsledky zkoušek vzorku ve stavu, ve kterém byl zákazníkem dodán.

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH .6183/18

List . 2/2

Mikrobiologické požadavky

Ukazatel	Metoda	Jednotka	Limitní hodnota	Výsledek <i>Nejist.</i>	Typ limitu	A/N	Hodnocení
Clostridium perfringens SOP 3.12.3	SN EN ISO 14189	KTJ/100 ml	max. 0	0	MH	A	vyhovuje
Intestinální enterokoky SOP 3.8.1	SN EN ISO 7899-2	KTJ/100 ml	max. 0	2 $\pm 30\%$	NMH	A	nevyhovuje
Escherichia coli SOP 3.7.3	SN EN ISO 9308-2	KTJ/100 ml	max. 0	8 $\pm 25\%$	NMH	A	nevyhovuje
Koliformní bakterie SOP 3.7.3	SN EN ISO 9308-2	KTJ/100 ml	max. 0	38 $\pm 25\%$	MH	A	nevyhovuje
Mikroskop. obraz - abioseston SOP 3.9.1	SN 75 7713	%	max. 5	1 $\pm 35\%$	MH	A	vyhovuje
MO - počet organismů SOP 3.10.1	SN 75 7712	jedinci/ml	max. 50	0	MH	A	vyhovuje
Živé organismy SOP 3.10.1	SN 75 7712	jedinci/ml	max. 0	0	MH	A	vyhovuje
Počet kolonií při 22°C SOP 3.15.1	SN EN ISO 6222	KTJ/ml	max. 200	104 $\pm 20\%$	MH	A	vyhovuje
Počet kolonií při 36°C SOP 3.15.1	SN EN ISO 6222	KTJ/ml	max. 40	17 $\pm 20\%$	MH	A	vyhovuje

Nejistota je vyjádřena jako dvojnásobek standardní nejistoty a charakterizuje interval hodnot, ve kterém lze očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%.

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu odběru vzorků a neuvádí se u výsledků pod mezí stanovitelnosti.

A - akreditovaná metoda

MH - mezní hodnota

NMH - nejvyšší mezní hodnota

KTJ – kolonie tvořící jednotka

Informace, které mají vztah k urité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací:

Stanovený abioseston je anorganického původu (detritus = neidentifikovatelné organické zbytky).


Za technickou stránku protokolu o zkouškách zodpovídá:

pracovník výstupu výsledků - J. Hlavá

Za laboratorně schválil:

zástupce editelky úseku laboratorní - Ing. Jiří Nepožitek, CSc.

V Praze dne : 18.9.2018

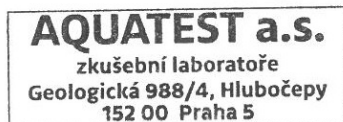

J. Hlavá
[Signature]



----- KONEC VÝSLEDKOVÉ ČÁSTI PROTOKOLU -----